检测报告

委托单位 ： 锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司

报告日期 ： 2019 年 5 月 31 日

辽宁锦环检测科技有限公司

3.未经本公司书面批准，本报告不得部分复印、挪用或涂改，完整复制报告

严究其法律责任。

6.若对检测结果有异议，应在留样期（见相关标准和规定）向本单位提出

11、本单位对该报告内容负责解释

检 测 报 告

一、检测信息

委托单位	锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司
联系人	马孝飞
联系电话	13591275[illegible]
样品名称	防[illegible]
检测类别	[illegible]
检测依据	见附表 1、2、3
所用仪器	见附表 1、2、3
备注	
编制人	郭倩

检测点位	检测项目	检测日期	检测频次	mg/m³	Nm³/h	kg/h
1#导热油炉排气筒	颗粒物	2019.05.29	第一次	50.2	6950	0.35
			第二次	57.9	6742	0.39
			第三次	59.1	7201	0.43
	二氧化硫	2019.05.29	第一次	11	6950	0.08
			第二次	15	6742	0.10
			第三次	18	7201	0.13
	林格曼黑度	2019.05.29	第一次	<1		
			第二次	<1		
			第三次	<1		
	氮氧化物	2019.05.29	第一次	30.2	12368	0.37
			第二次	31.5	12489	0.39
			第三次	32.1	12489	0.40
	颗粒物	2019.05.29	第一次	3.89	12489	0.05

检 测 报 告

检测点位	检测项目	检测日期	检测频次	实测浓度，mg/m³	标干排气量，Nm³/h	排放速率，kg/h
井楷曼里王	2019.05.29	第一次	<L			
		第二次	<L			
		第三次	<10μg/m	14265	--	
		第一次	3.21	14856	0.05	
烷总烃	2019.05.29	第二次	3.59	14983	0.05	非甲

风向	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$
下风向	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$
风向	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$

	$<0.05ng/m^3$	$<0.05ng/m^3$	$<0.05ng/m^3$	
$<0.05ng/m^3$	$<0.05ng/m^3$	$<0.05ng/m^3$		
			4#下风向	$<0.05ng/m^3$

注：*为外委检测

功能声级计、出厂编号 00312010

校准仪器	AWA6221B 声校准器 、出厂编号 2008981				
	测前校准：93.8 dB(A) 测后校准：93.8 dB(A)				
检测依据	工业企业厂界噪声排放标准 GB 12348-2008				
检测日期	检测时间	检测结果 dB(A)			
		1#厂界东侧	2#厂界南侧	3#厂界西侧	4#厂界北侧
2019.05.29	昼间 10：00	59.5	59.6	59.0	59.6
	夜间 22：00	48.4	49.6	49.9	49.8

02:00	19.4	—	—	2.1	SW	101.2
08:00	23.8	0	0	2.0	SW	101.1
14:00	29.8	2	1	1.9	SW	101.1

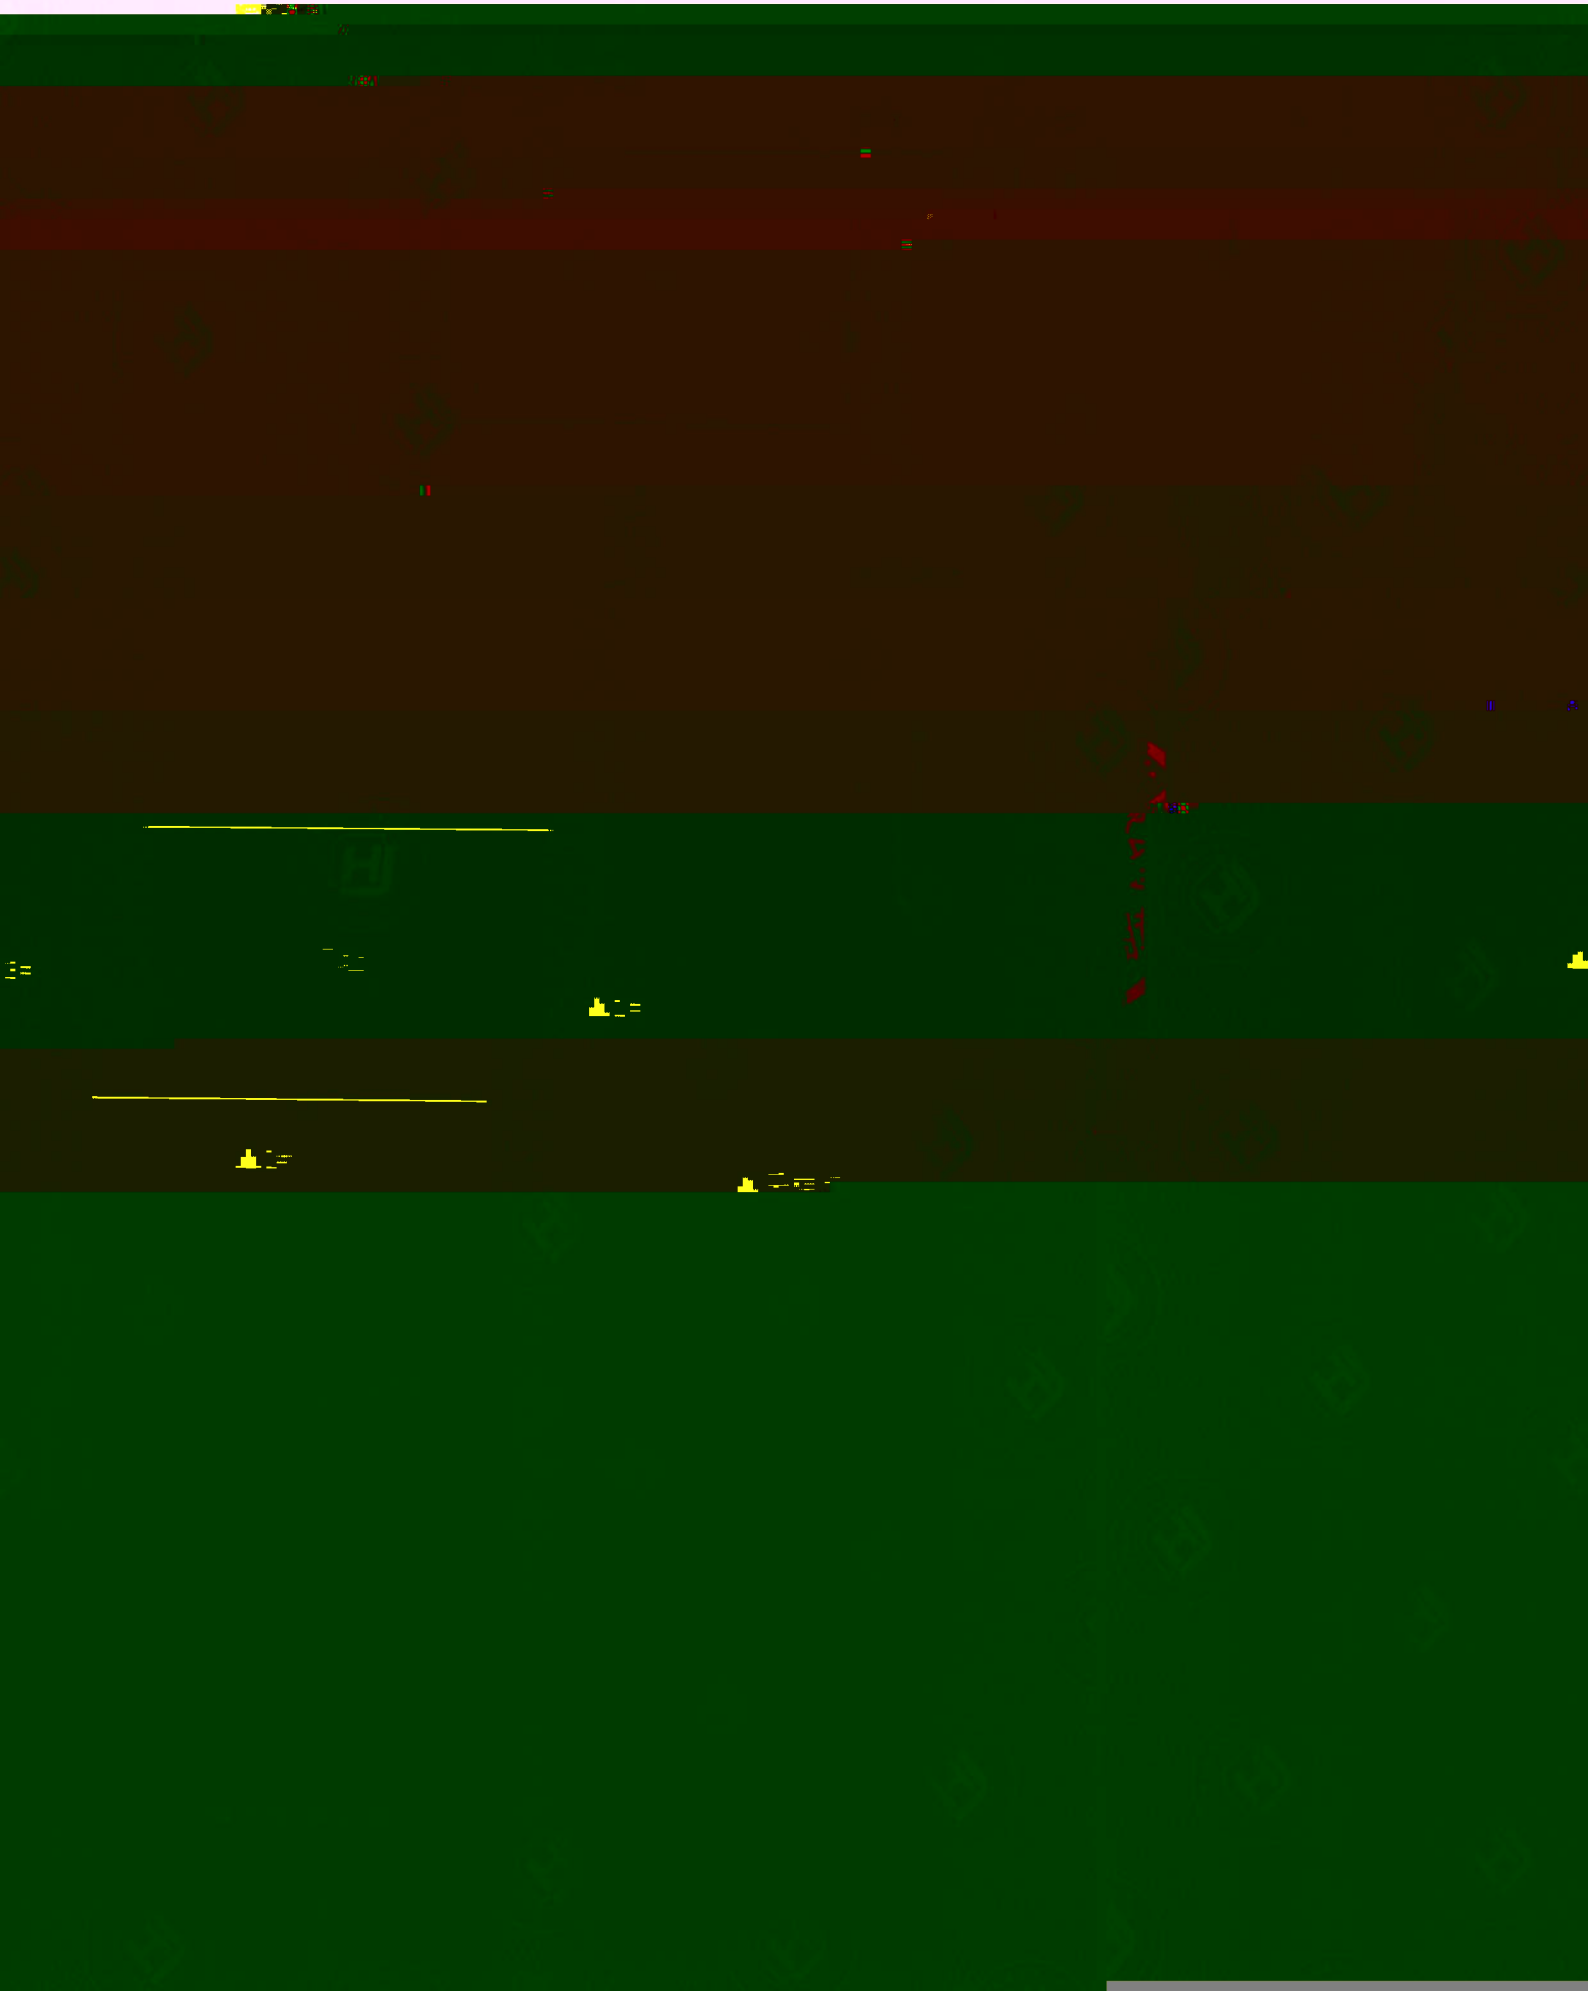

检 测 报 告

附表1：　　有组织废气检测项目分析方法及仪器设备

序号	检测项目	分析方法	检测仪器	仪器型号	方法检出限
1	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	气相色谱仪	GC-4000A	0.07mg/m³
2	二甲苯	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局 2007 第六篇第二章一（一）活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）	智能烟尘烟气分析仪 气相色谱仪	EM-3088 GC-4000A	10μg/m³
3	固定污染源排气中颗粒物测定与气	GB/T 16157-1996	电子天平	AT224	
4	固定污染源排气中颗粒物测定				

检 测 报 告

序	检测项目	分			
	颗粒物	环境空气总悬浮颗粒物的测定	重量法	HJ 618-2011	5